


① 太陽光発電設備に係る標準構造図

(太陽光発電設備のみ、余剰配線、50kW未満で接続する場合)


※赤色表示は子メーター計測の場合(計量法の検定済のメーターに限る)

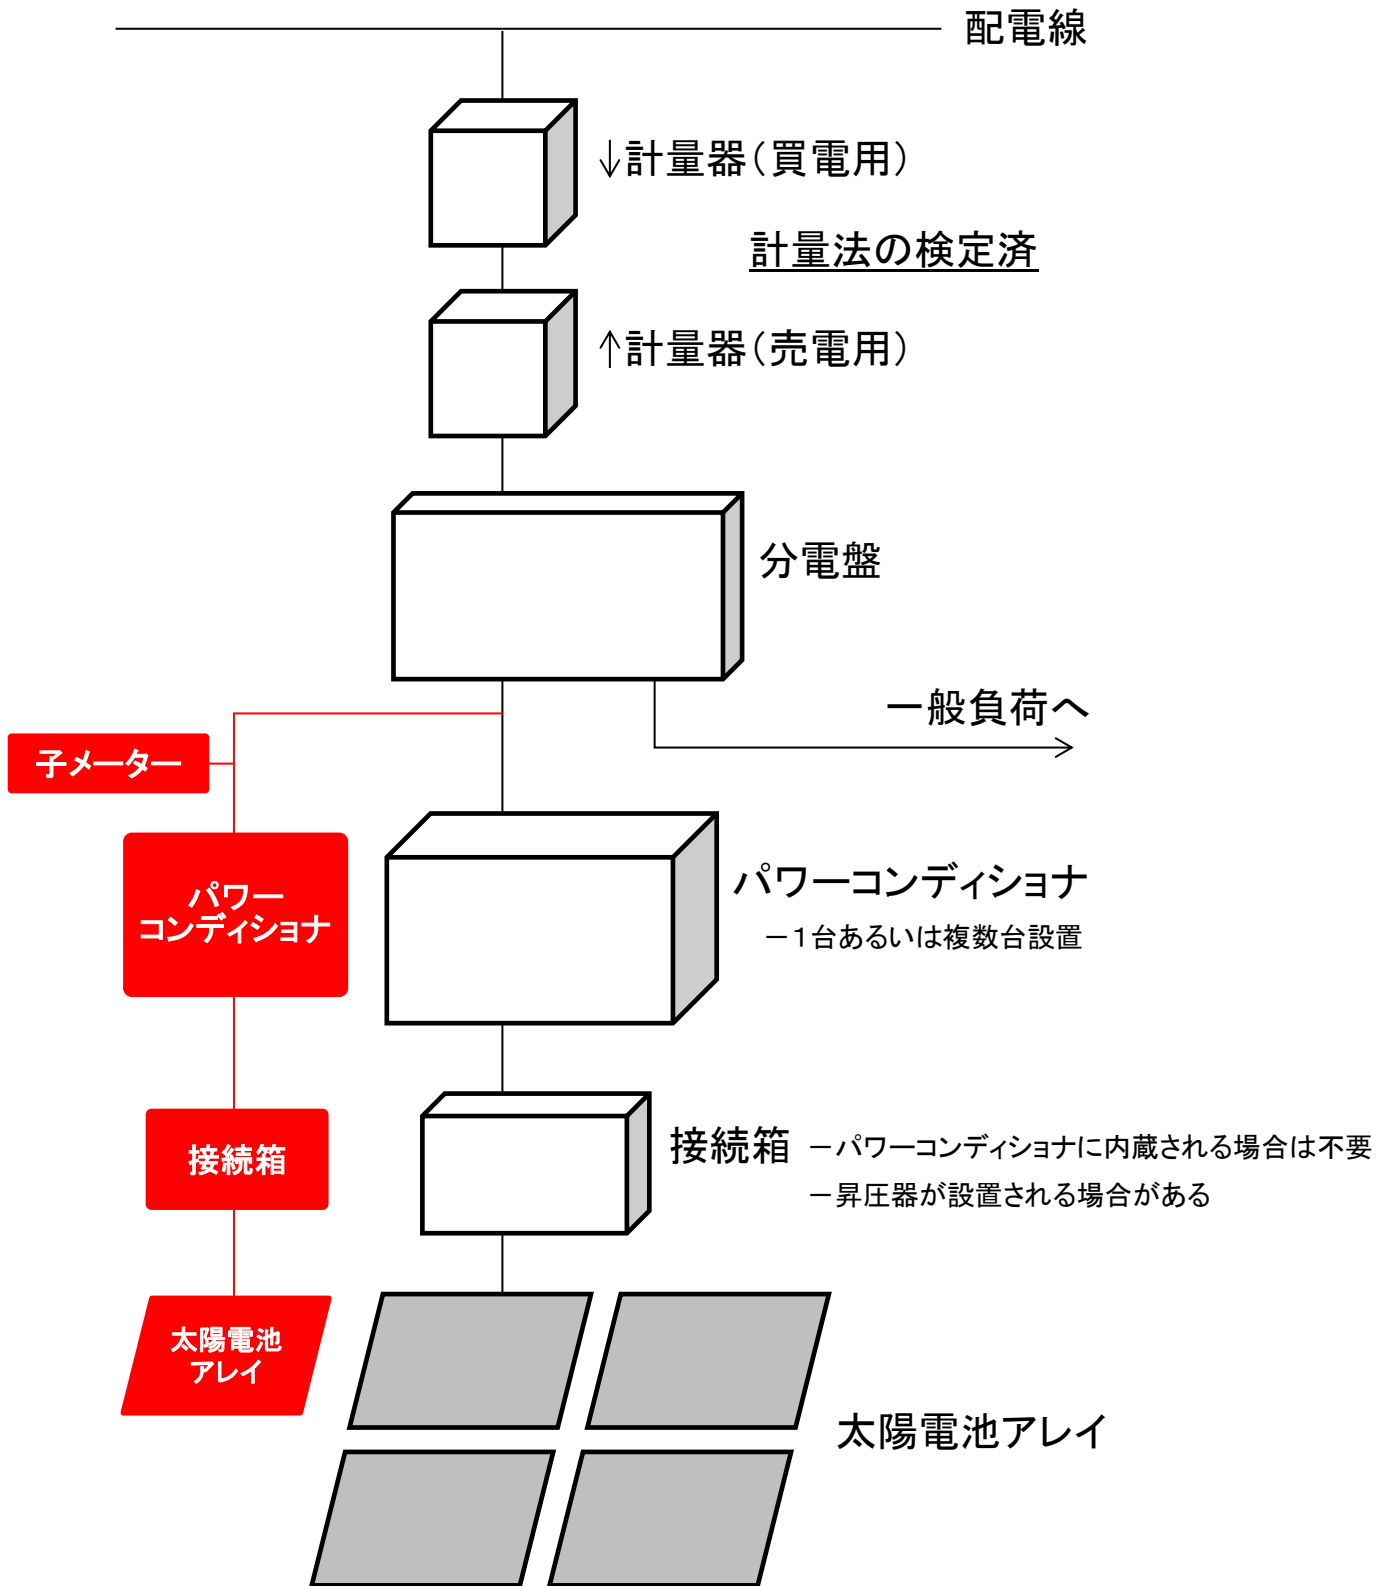

② 太陽光発電設備に係る標準構造図


(太陽光発電設備のみ、全量配線、50kW 未満で接続する場合)

※赤色表示は子メーター計測の場合 (計量法の検定済のメーターに限る)

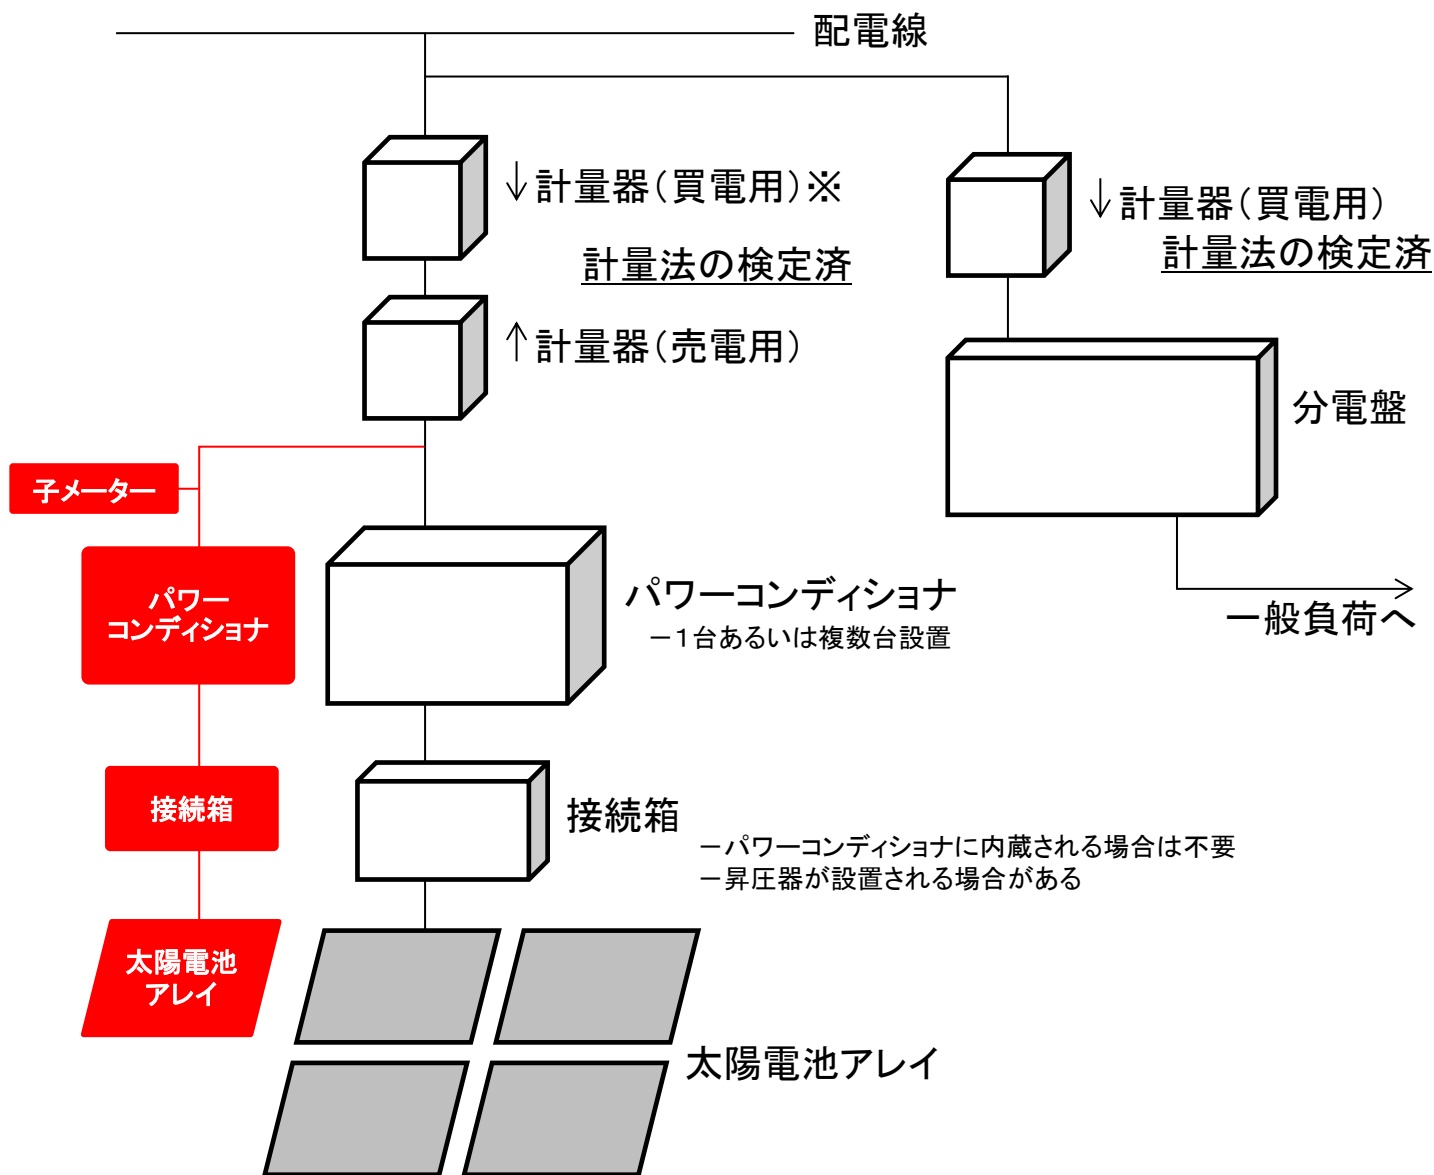

③ 太陽光発電設備に係る標準構造図

(自家発電設備等併設 (押し効果あり (W発電))、50kW 未満で接続する場合)  
※赤色表示は子メーター計測の場合 (計量法の検定済のメーターに限る)

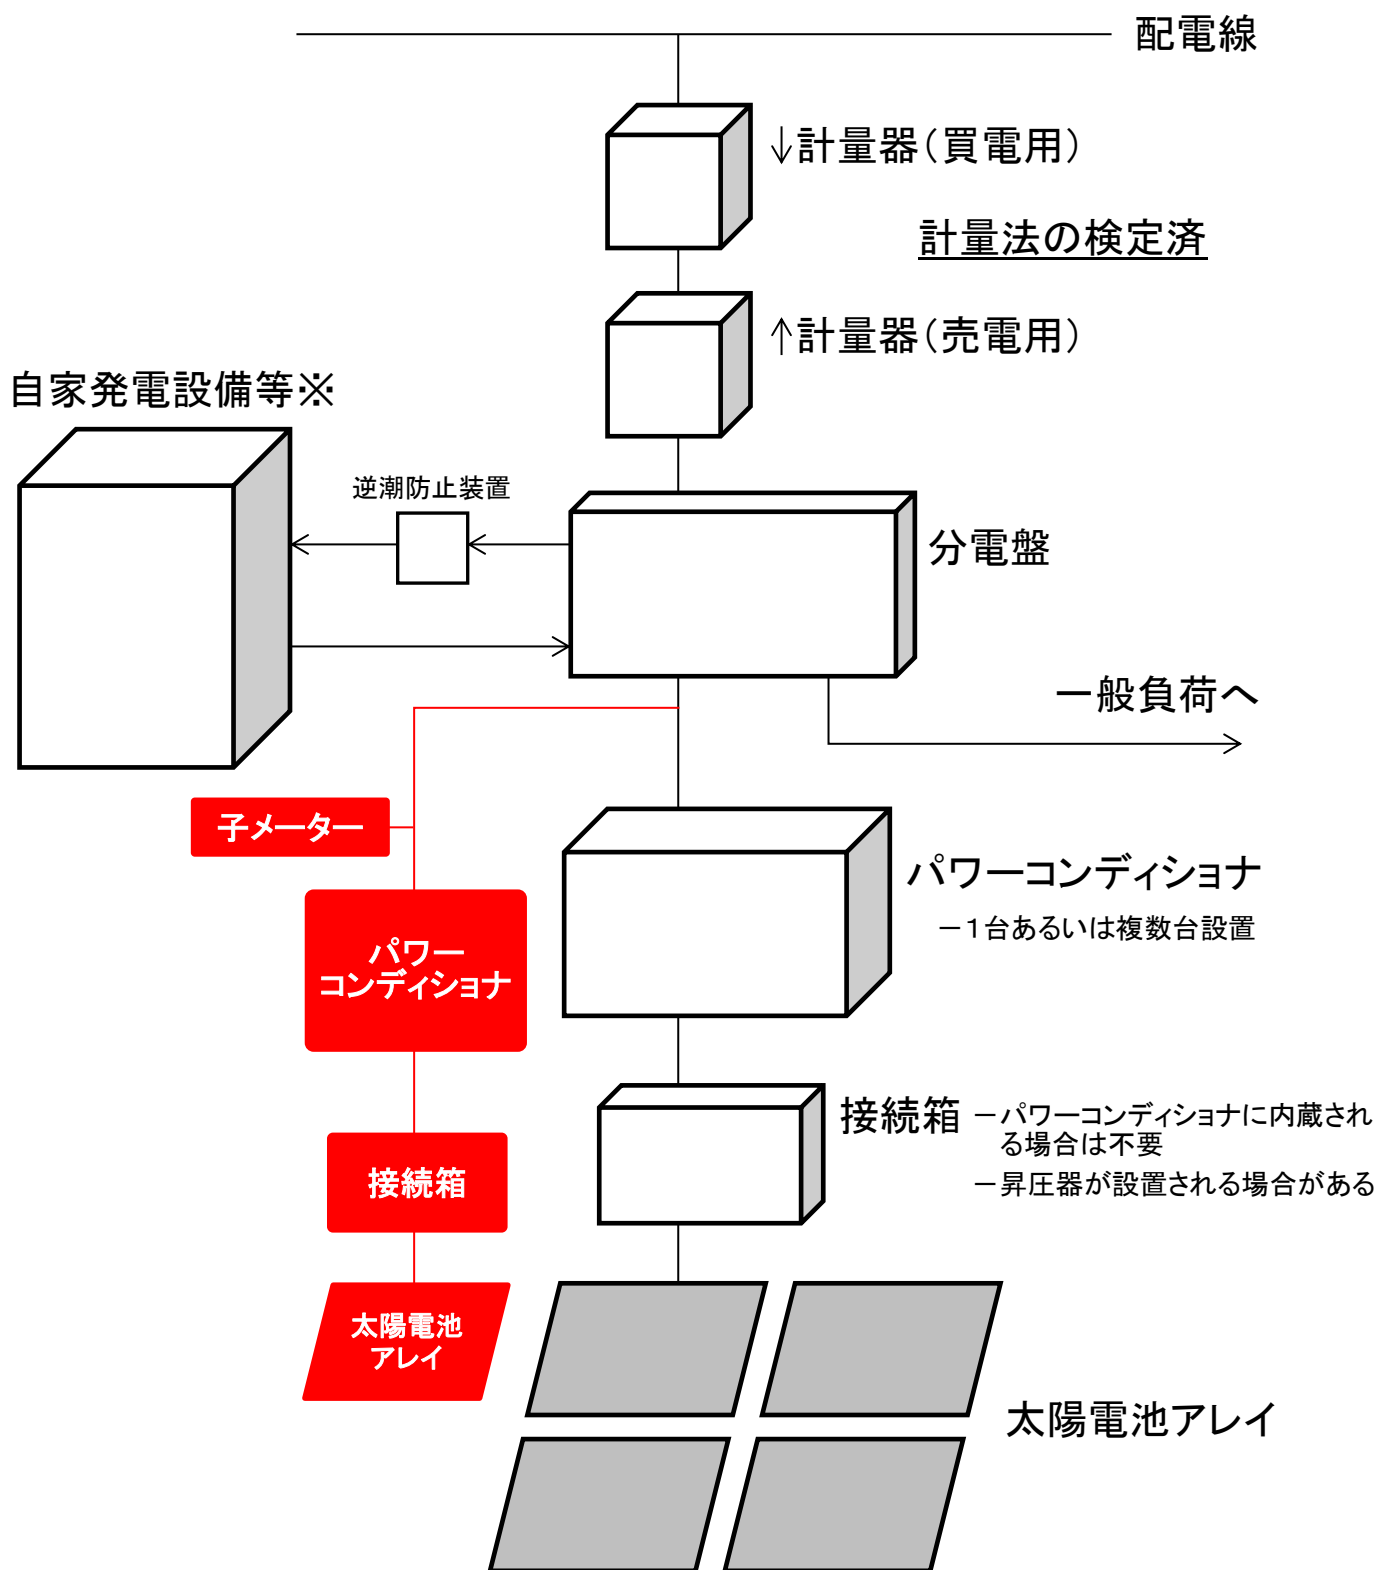

※「自家発電設備等」とは、燃料電池及び蓄電池 (電気自動車やプラグインハイブリッド車に搭載されたものを含む) を指す。